



**COMUNE DILECCO**  
Provincia di Lecco

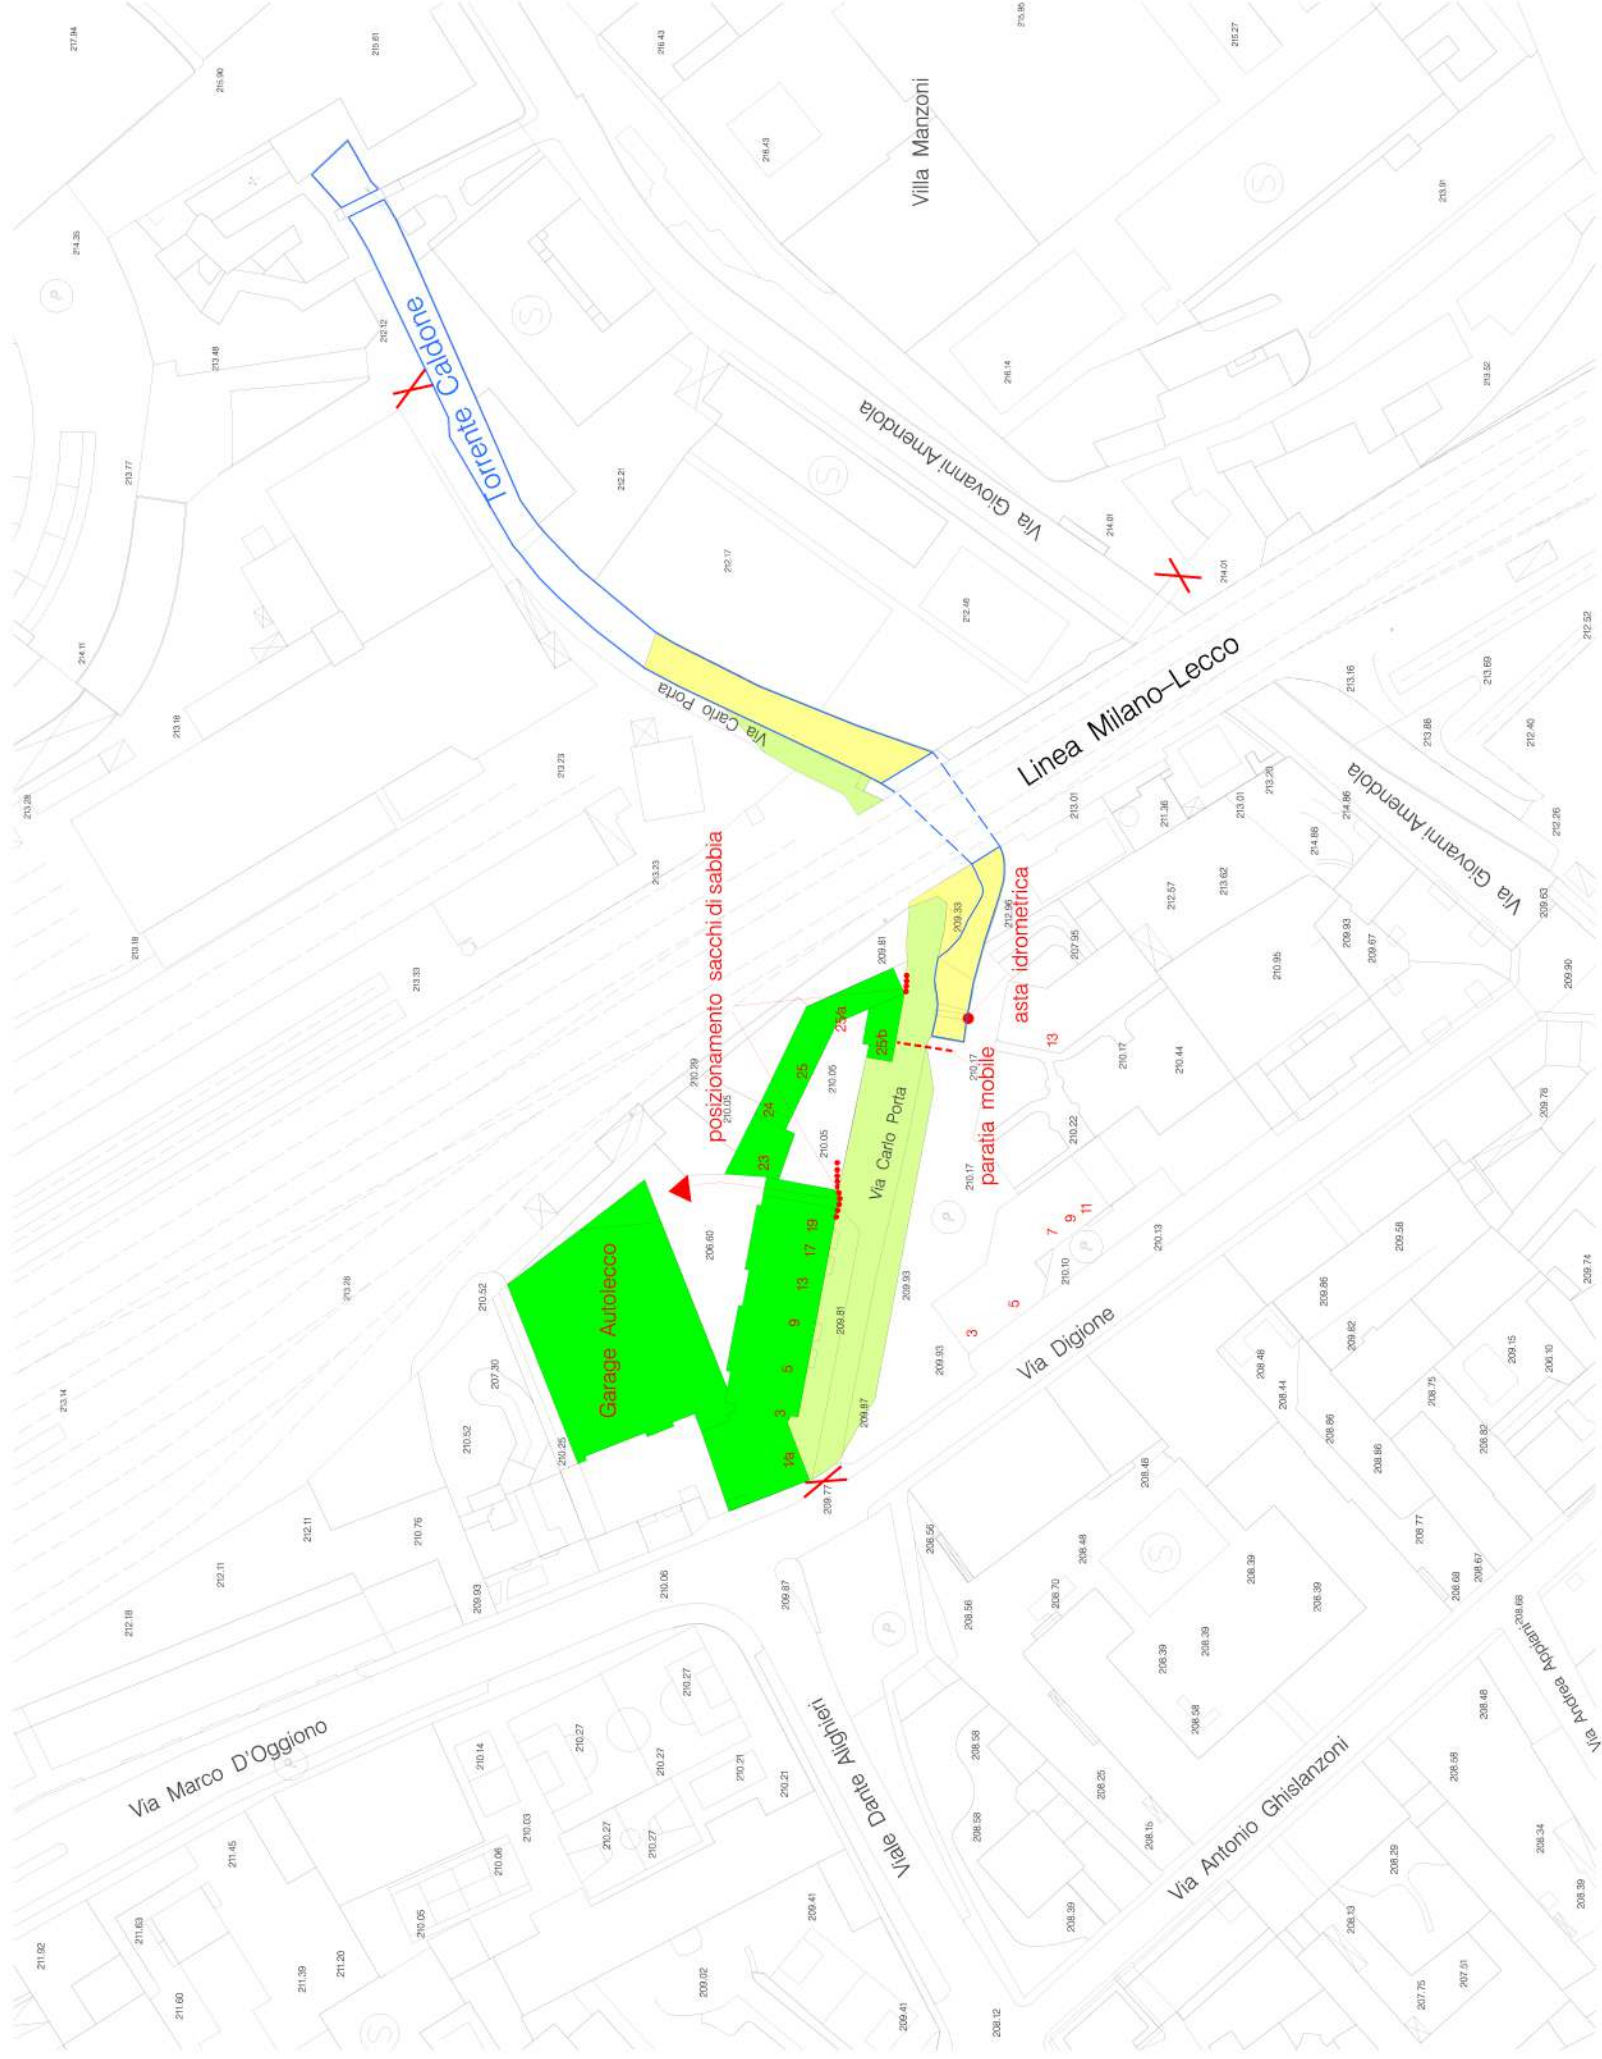
# PIANO DI EMERGENZA COMUNALE





## ALLEGATO 4.2

Scenario n. 3

Esondazione Torrente Caldone  
in Via Carlo Porta

scala 1 : 1.000



-  ZONA 3 – tirante d'acqua < 0.5 metri
-  ZONA 2 – tirante d'acqua compreso tra 0.5 e 2.0 metri
-  cancello interdizione traffico veicolare e pedonale
-  9 Fabbricati a basso rischio